



Fael Security Srl
Via E. Majorana
72100 Brindisi - ITALIA
Tel. 0831-546563 Fax 0831-546674
E-mail: fael@fael.com
Web: http://www.faelsecurity.com

PORTE COULISSANTE EI₂ 120 "CROSSWALK 120"

Marquage CE selon EN 16034:2014 et 13241:2016

- Porte coulissante coupe-feu pour usage interne et espaces couverts
- Installer dans des endroits non soumis aux courants d'air.
- Le montage doit être effectué par des spécialistes.
- Installer sur des structures planes.



Client: _____

CTR.N°: _____ du _____

S1/P1s.fr

(Fiche Mod. 850-A)

Vue de face

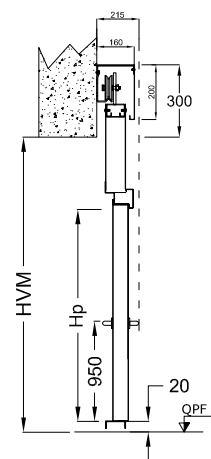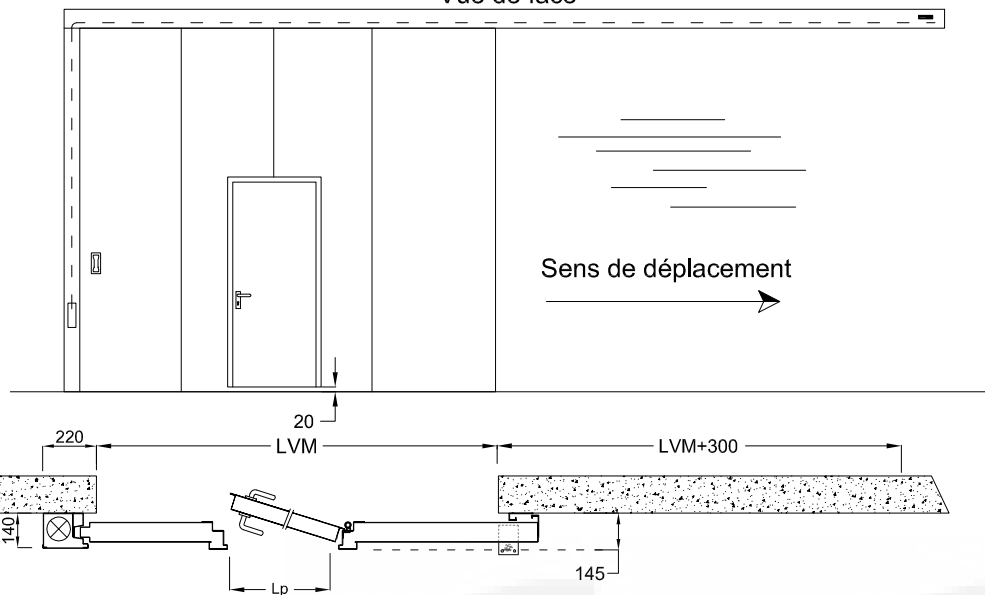

LVM = Largeur Baie du Mur
HVM = Hauteur Baie du Mur
Lp = Largeur Passage (porte)
Hp = Hauteur Passage (porte)
NPF = Niveau Plancher Fini

Éléments du vantail constitués de panneaux indépendants panneaux de déformabilité planifiée

Porte piétonne ouverture à pousser

Exemple de porte coulissante tirer à droite avec porte piétonne pousser à droite.

Porte Piétonne ouverture à pousser

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp.= 950 x Hp.= 2020
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp.= 1200 x Hp.= 2020
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp.= 950 x Hp.= 2120
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp.= 1200 x Hp.= 2120

Pousser à gauche Pousser à Droite

Porte coulissante ouverture à tirer

LVM = _____ mm x HVM = _____ mm

ACCESSOIRES
OBLIGATOIRES

Electro-aimant + bouton de déclenchement

2 Electro-aimant + bouton de déclenchement

Régulateur de fermeture

Double Régulateur de fermeture

Amortisseur

Double Amortisseur

Porte coulissante à un vantail Q.té: _____

LVM _____ x HVM _____

Vue de face Tirer à gauche

Porte coulissante à un vantail Q.té: _____

LVM _____ x HVM _____

Vue de face Tirer à droite

PORTE PIÉTONNE

Paire de poignées

Touch-Bar (structure noire-barre rouge)

Oculus/Hublot dim. 300x400 mm

Note: Hauteur poignée/barre antipanique = 950 mm

Couissant à 1 vantail (contrepois renvoyé) Q.té: _____

LVM _____ x HVM _____

Vue de face Tirer à gauche

Couissant à 1 vantail (contrepois renvoyé) Q.té: _____

LVM _____ x HVM _____

Vue de face Tirer à droite

OPTIONS

Contrepois Renvoyé

Étanchéité aux fumées Sa (EN 1634-3:2005)

Serrure de Nuit (montage externe)

Détecteur de fumée et de chaleur RFC

Centrale detection incendie RFC/C

Section Verticale

<p>Installation Standard</p> <p><input type="checkbox"/> Support Rigide Homologué (EN 1363-1)</p>	<p>Montage sur Poutre</p> <p><input type="checkbox"/> Support Flexible Homologué (EN 1363-1)</p>
---	--

RAL: _____

Note

Note: Les chevilles à expansion pour l'ancrage **NE sont pas comprises** dans la fourniture.

Date -- Timbre et Signature