



Fael Security Srl
Via E. Majorana
72100 Brindisi - ITALIA
Tel. 0831-546563 Fax 0831-546674
E-mail: fael@fael.com
Web: http://www.faelsecurity.com

PORTE COULISSANTE EI₂ 120 "CROSSWALK 120"

Marquage CE selon EN 16034:2014 et 13241:2016

- Porte coulissante coupe-feu pour usage interne et espaces couverts
- Installer dans des endroits non soumis aux courants d'air.
- Le montage doit être effectué par des spécialistes.
- Installer sur des structures planes.




Client: _____

CTR.N°: _____ du _____

S1/P2s.fr

(Fiche Mod. 850-A)

Vue de Face

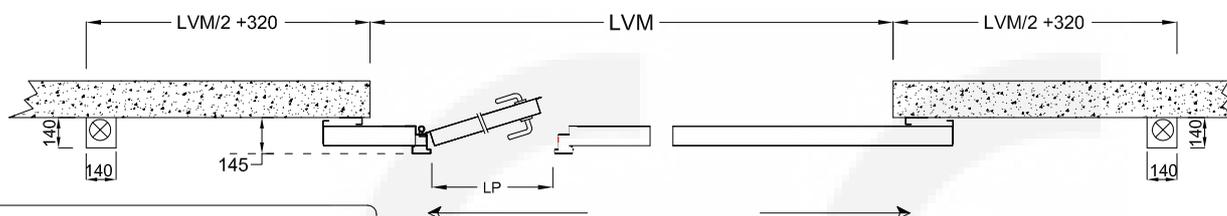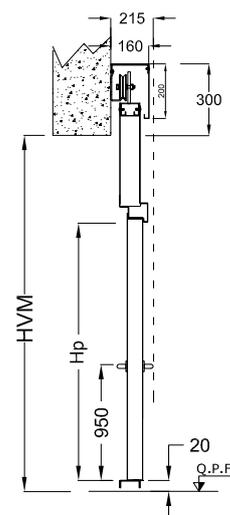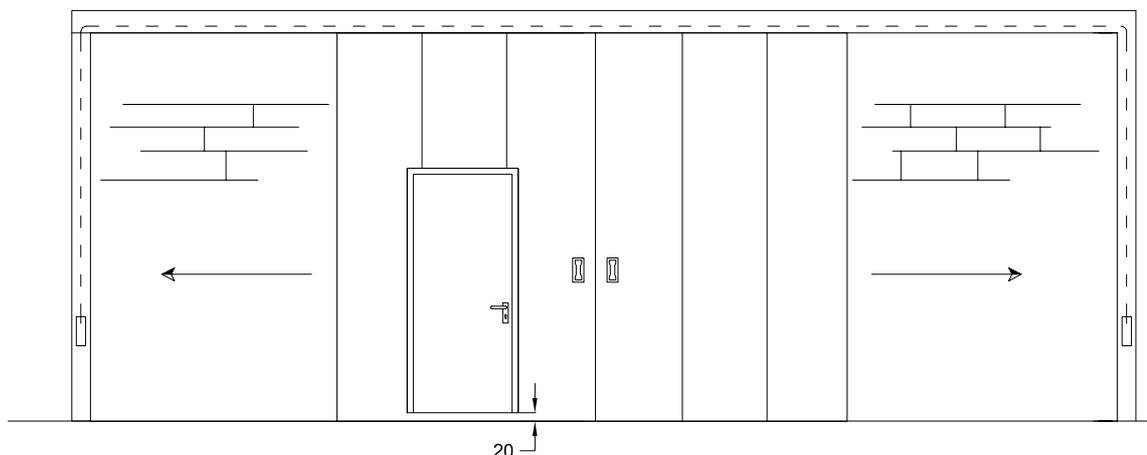

LVM = Largeur Baie du Mur
HVM = Hauteur Baie du Mur
Lp = Largeur Passage (porte)
Hp = Hauteur Passage (porte)
NPF = Niveau Plancher Fini

Porte Piétonne ouverture à Pousser

Exemple de porte coulissante à 2 vantaux avec porte piétonne pousser à gauche placée sur le vantail gauche du coulissant.

Éléments du vantail constitués de panneaux indépendants panneaux de déformabilité planifiée

Porte piétonne à pousser


		<input type="checkbox"/> Lp = 950 x Hp = 2020
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp = 1200 x Hp = 2020
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp = 950 x Hp = 2120
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp = 1200 x Hp = 2120

Pousser à Droite Pousser à Gauche


Porte coulissante 2 vantaux symétriques

LVM = _____ mm x HVM = _____ mm


Porte piétonne sur le vantail de gauche




Porte piétonne sur le vantail de droite



Porte piétonne sur le vantail de gauche



Porte piétonne sur le vantail de droite



ACCESSOIRES

OBBLIGATOIRES

- 2 Electro-aimant + bouton de déclenchement
- Double Régulateur de fermeture
- Double Amortisseur

ANTA PEDONALE

- Paire de poignées
- Touch-Bar (structure noire-barre rouge)
- Oculus/Hublot dim. 300x400 mm

Note: Hauteur poignée/barre antipanique = 950 mm

OPTIONS


- Étanchéité aux fumées Sa (EN 1634-3:2005)
- Serrure de Nuit (montage externe)
- Détecteur de fumée et de chaleur RFC
- Centrale detection incendie RFC/C

RAL: _____

Note:


Note: Les chevilles à expansion pour l'ancrage **NE sont pas comprises** dans la fourniture.

Section Verticale

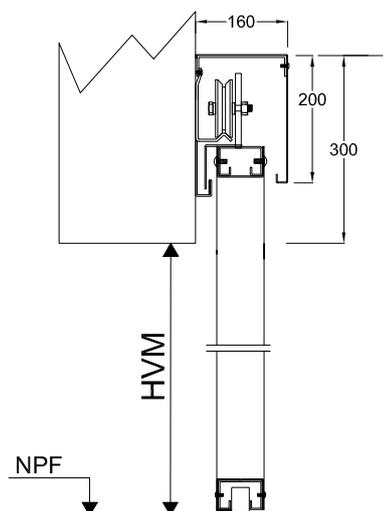


Installation Standard

Support Rigide Homologué (EN 1363-1)



Montage sur Poutre

Support Flexible Homologué (EN 1363-1)



Date -- Timbre et Signature