



Fael Security Srl  
Via E. Majorana  
72100 Brindisi - ITALIA  
Tel. 0831-546563 Fax 0831-546674  
E-mail: fael@fael.com  
Web: http://www.faelsecurity.com

# PORTE COULISSANTE EI<sub>2</sub> 120 "CROSSWALK 120"

Marquage CE selon EN 16034:2014 et 13241:2016

- Porte coulissante coupe-feu pour usage interne et espaces couverts
- Installer dans des endroits non soumis aux courants d'air.
- Le montage doit être effectué par des spécialistes.
- Installer sur des structures planes.




Client: \_\_\_\_\_

CTR.N°: \_\_\_\_\_ du \_\_\_\_\_

S1/P2t.fr

(Fiche Mod. 850-A)

Vue de Face

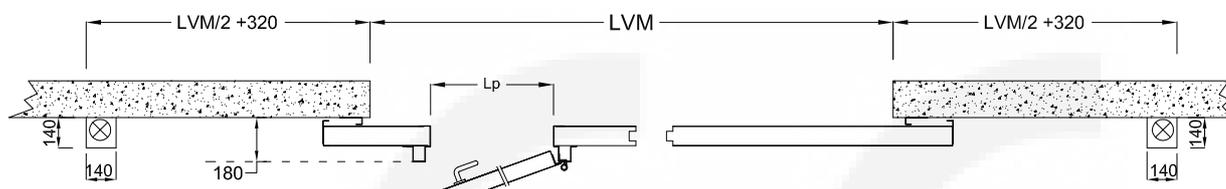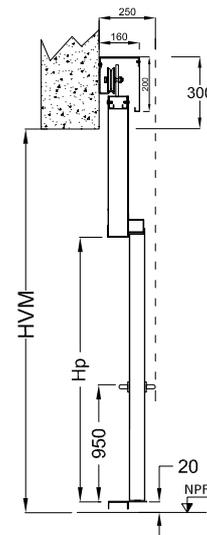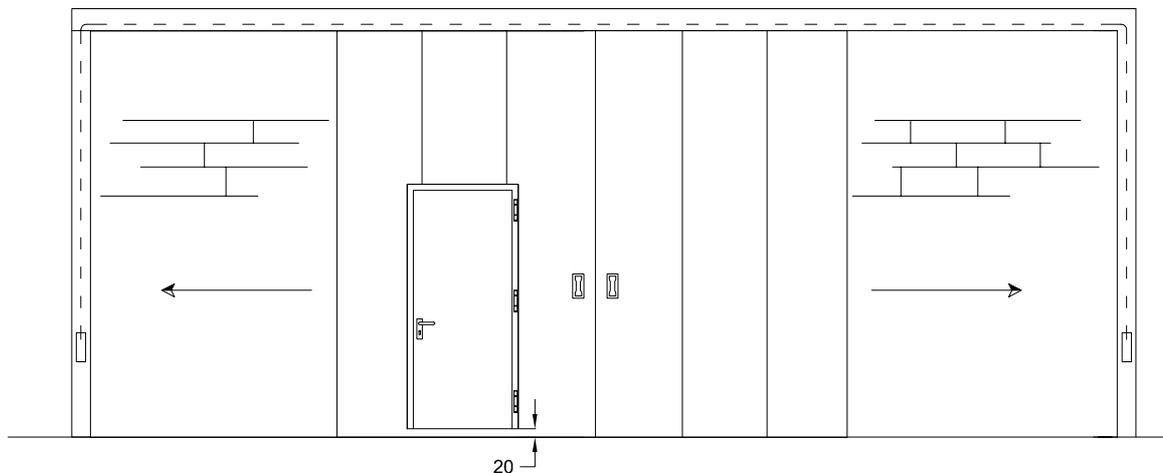

LVM = Largeur Baie du Mur  
HVM = Hauteur Baie du Mur  
Lp = Largeur Passage (porte)  
Hp = Hauteur Passage (porte)  
NPF = Niveau Plancher Fini

Porte piétonne ouverture à Tirer

Exemple de porte coulissante à 2 vantaux avec porte piétonne tirer à droite placée sur le vantail gauche du coulissant.

Éléments du vantail constitués de panneaux indépendants panneaux de déformabilité planifiée

### Porte Piétonne ouverture à tirer

<input type="checkbox"/> Tirer à gauche	<input type="checkbox"/> Tirer à Droite	<input type="checkbox"/> Lp = 950 x Hp = 2020
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp = 1200 x Hp = 2020
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp = 950 x Hp = 2120
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Lp = 1200 x Hp = 2120

### Porte coulissante 2 vantaux symétriques

LVM = \_\_\_\_\_ mm x HVM = \_\_\_\_\_ mm

### Porte piétonne ouverture à Tirer\*

Pour les portes piétonnes à ouverture par poussée, veuillez contacter notre département technique.

### ACCESSOIRES

#### OBBLIGATOIRES

- 2 Electro-aimant + bouton de déclenchement
- Double Régulateur de fermeture
- Double Amortisseur

#### ANTA PEDONALE

- Paire de poignées
- Touch-Bar (structure noire-barre rouge)
- Oculus/Hublot dim. 300x400 mm

Note: Hauteur poignée/barre antipanique = 950 mm

#### OPTIONS


- Étanchéité aux fumées Sa (EN 1634-3:2005)
- Serrure de Nuit (montage externe)
- Détecteur de fumée et de chaleur RFC
- Centrale détection incendie RFC/C

RAL: \_\_\_\_\_


Note:

Note: Les chevilles à expansion pour l'ancrage **NE sont pas comprises** dans la fourniture.

### Porte Piétonne sur le vantail de gauche



### Porte Piétonne sur le vantail de droite




### Porte Piétonne sur le vantail de gauche



### Porte Piétonne sur le vantail de droite




### Section Verticale

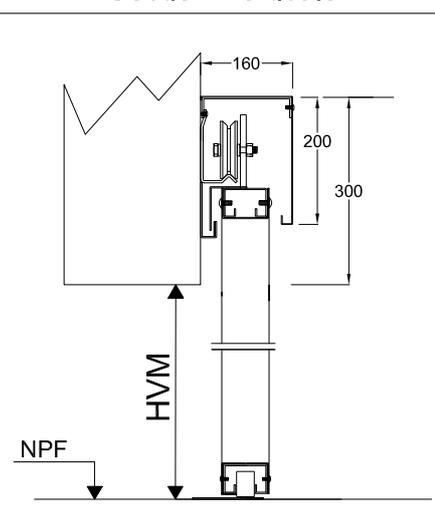


#### Installation Standard

Support Rigide Homologué (EN 1363-1)



#### Montage sur Poutre

Support Flexible Homologué (EN 1363-1)



Date -- Timbre et Signature